


**CPA GEOENGINEERING - Dott. Geol. Paolo CERUTTI**

via Selvagreca, 14H - 26900 Lodi  
tel: 0371 427203 (r.a.) - fax: 0371 50281  
e-mail: paolo.cerutti@ecotercpa.it

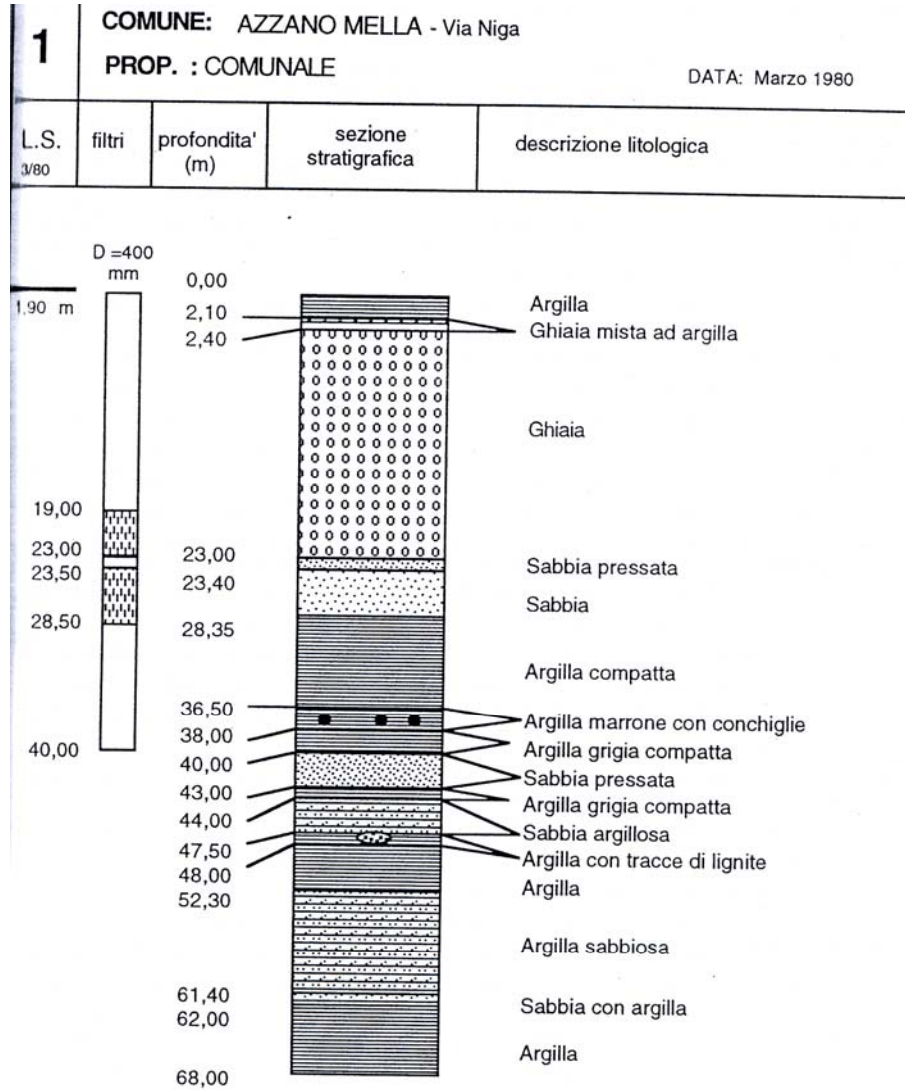

Livello dinamico: 5,50 m

Portata: 9,0 l/s

Colonna cieca : 31,00 m

Colonna fenestrata: 9,00 m


Filtri a ponte

Tamponamento con argilla da 0 a 15,0 m; ricarica con ghiaietto da 15,0 a 40,0 m;  
riempimento con ghiaia dal fondo della perforazione (68,0 m) fino a 40,0 m

**CPA GEOENGINEERING - Dott. Geol. Paolo CERUTTI**

via Selvagreca, 14H - 26900 Lodi  
tel: 0371 427203 (r.a.) - fax: 0371 50281  
e-mail: paolo.cerutti@ecotercpa.it

<b>2</b>	<b>COMUNE:</b> AZZANO MELLA		DATA: 1991	
	<b>PROP. :</b> COMUNALE - LOC. CASCINA BONIFICA		DITTA PERFORATRICE: IPTA	
L.S. 1991	filtri	profondita' (m)	sezione stratigrafica	descrizione litologica

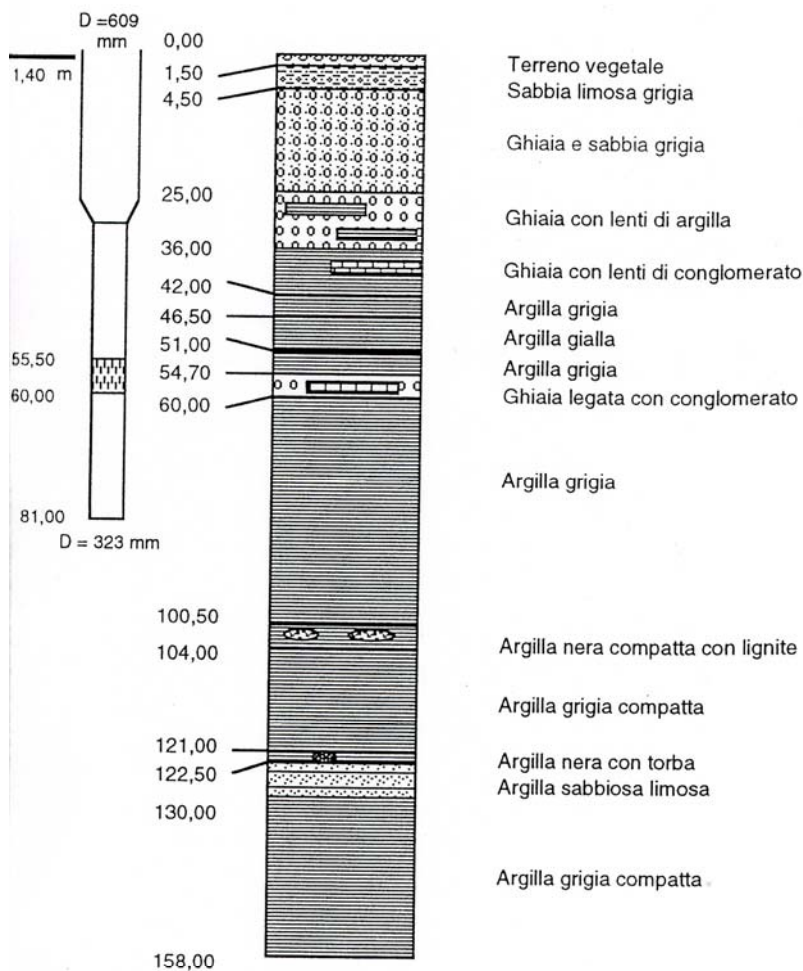

Livello dinamico: 12,90 m  
Portata: 14,0 l/s  
Colonna cieca : 75,80 m  
Colonna fenestrata: 4,50 m  
Cementazione da 0 a 45,0 m; ricarica con ghiaietto da 45,0 a 81,0 m;  
riempimento con ghiaia dal fondo della perforazione (158,0) a 81,0 m